



COMUNE DI CHALLAND SAINT ANSELME
Frazione Quinçod n. 153 11020 Challand Saint Anselme (AO)

Interventi urgenti di manutenzione rete di acquedotto

COMUNE DI CHALLAND SAINT ANSELME
FRAZIONE DI MOUSSANET

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

OGGETTO

P3

SEZIONI TIPO E PARTICOLARE CAMERA DI MANOVRA

REVIS.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTR.	APPROV.
0	novembre 2014	EMISSIONE	F.M.	G.L.	F.P.

APPROVAZIONI ESTERNE

ChemIn Quallle 15, 11020 Champoluc - Ayas (AO)
Tel +39 338 34 15 250
e-mail ing.favre@gmail.com

Regione Bognalle 10/L, 11100 Aosta
Tel +39 0165 32663
e-mail gianpiero.lanteri@tiscali.it

Via delle Betulle 65, 11100 Aosta
Tel +39 0165 060133
e-mail Info@studlomazzucco.vda.it

VASCA
MOUSSANET

↑

PEAD DN 63 PN 16


VASCA
MOUSSANET

↓

PEAD DN90 PN16



CHASTEN RIDOTTA

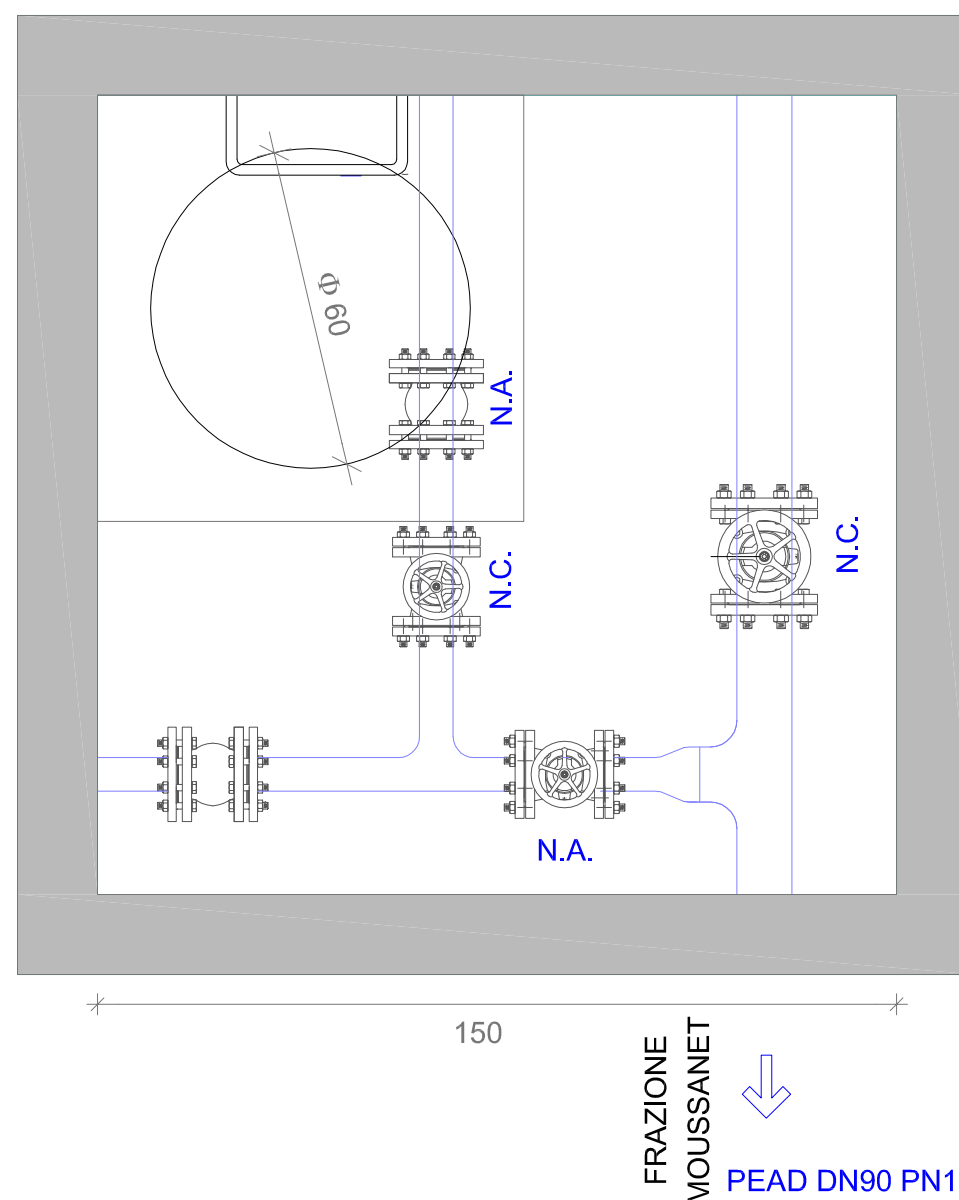

Tratto di tubazione in distribuzione Ø75 - Ø90 **su strada**

Tratto di tubazione in distribuzione Ø75 **su prato**

LEGENDA	
Numero	Descrizione
1	Pavimentazione bituminosa, compreso lo strato di base, dello spessore non inferiore a cm 5, steso a mano o con macchina finitrice.
2	Ripristino di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso comprendente la formazione del sottofondo in misto di fiume (tout-venant) dello spessore compreso non inferiore a 20 cm
3	Riempimenti vari con materiale proveniente da scavi di cantiere
4	Terreno privo di detriti grossolani
6	Tubazione Ø 75 in polietilene ad alta densità tipo PE100 (sigma 80) PFA 10 realizzati in conformità alla Norma UNI EN 12201