


From: no-reply@padigitale2026.gov.it on behalf of "NoReplyPADigitale2026" <no-reply@padigitale2026.gov.it>
Sent: Mon, 31 Mar 2025 08:30:54 +0000 (GMT)
To: info@comune.challand-st-anselme.ao.it
Subject: Misura 1.4.1 - Esito positivo verifiche di conformità tecnica

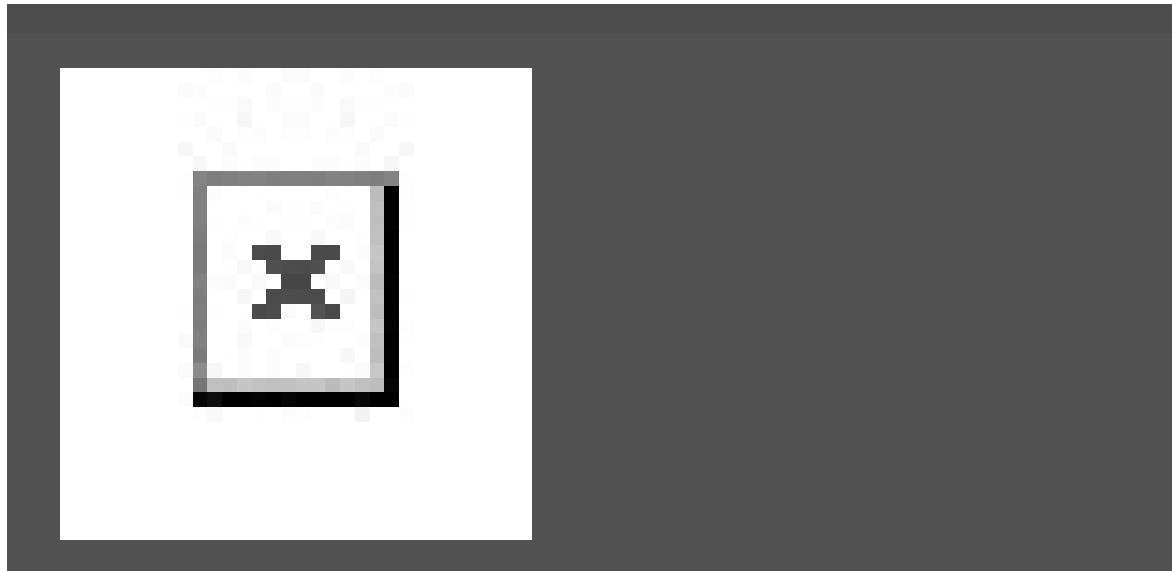

Esito positivo verifiche di conformità tecnica

Gentile referente,

le verifiche di conformità tecnica sulla candidatura Misura 1.4.1 della PA Comune di Challand-Saint-Anselme sono terminate con esito positivo e puoi quindi inviare la domanda di erogazione del finanziamento.

Prima di procedere, **verifica che siano presenti e correttamente compilati:**

- nell'archivio documenti del progetto, **la documentazione contrattuale** (determine di affidamento, contratti, ordini MEPA o ordine di servizio in caso di realizzazione in economia ecc.), così come specificato nelle Linee guida per i Soggetti Attuatori individuati tramite Avvisi Pubblici a Lump Sum;
- nella fase 5, “Richiesta finanziamento”, **il certificato di regolare esecuzione** che riporti il CUP e tutti i documenti contrattuali caricati. Ti ricordiamo che **puoi scaricare e utilizzare il modello di**

Certificato di regolare esecuzione per evitare errori di compilazione.

Se hai bisogno di aiuto, contatta il supporto o il tuo punto di riferimento territoriale dall'area riservata di PA digitale 2026.

Vai all'area riservata

A presto,
Dipartimento per la trasformazione digitale

[Cos'è PA digitale 2026](#)

[Domande frequenti](#)

[Informativa privacy](#)

